

ПОДВЕСКИ ТРИБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

ТРАВЕРСА

Конструкция и размеры

Дата введения 2002-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на траверсы для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС и устанавливает их конструкцию и размеры.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ОСТ 24.125.102-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Вилки. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.107-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Тяги резьбовые. Конструкция и размеры

и размеры

ОСТ 24.125.170-01 Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для линейных компенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой трубопроводов ТЭС и АЭС. Общие технические условия

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и размеры траверсы должны соответствовать указанным на рисунке 1. Возможные варианты присоединения тяг к отверстиям траверсы приведены в таблице 1.

3.2 Материал – лист $B-ПН-25 \times 180 \times 440$ ГОСТ 19903 Ст3сп5 ГОСТ 14637, масса 10,8 кг.

3.3 Маркировка и остальные технические требования – по ОСТ 24.125.170.

3.4 Пример условного обозначения траверсы:

ТРАВЕРСА ОСТ 24.125.110

3.5 Пример маркировки: ОСТ 24.125.110

Товарный
знак

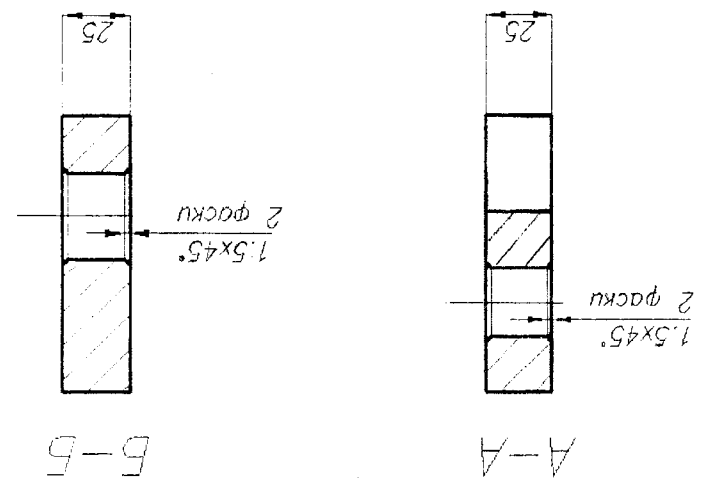
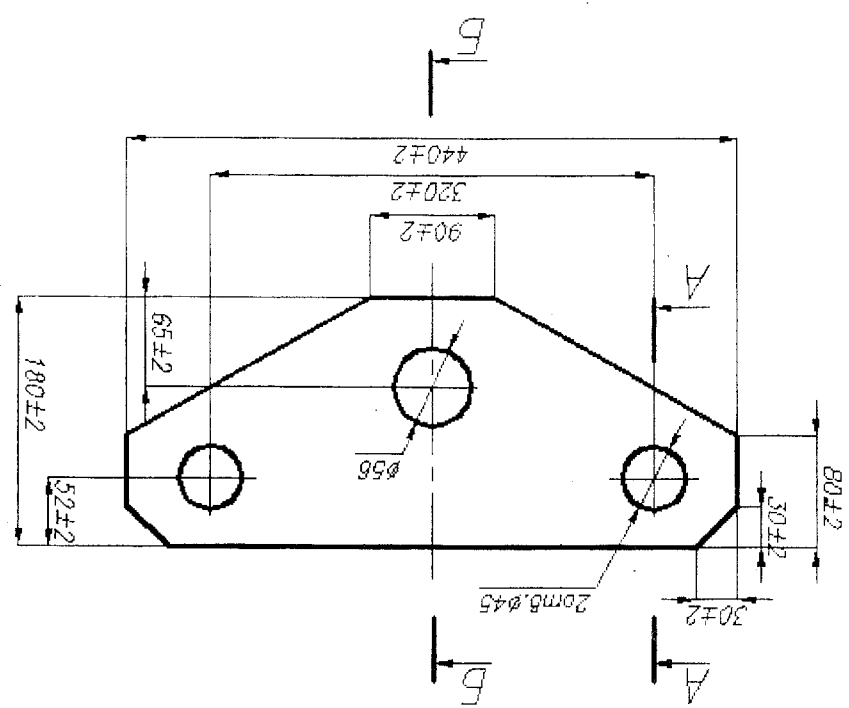


Рисунок 1

Таблица 1

Диаметр отверстия	Диаметр тали d по ОСТ 24.125.107	
	Исполнение	Вилка по ОСТ 24.125.102
45	05	30
	06	36
	07	42
	08	48
56		

Размеры в миллиметрах